


Humidifier (with Hypochlorous acid solution) reduces airborne Skatole concentration 80% reduction in 30 minutes

Test outline

- (1) Testing organisation: Panasonic Product Analysis Center
- (2) Test subject: Airborne Skatole
- (3) Test volume: 1m³ box
- (4) Test result: Skatole concentration 80% reduction in 30 minutes
(vs. initial concentration)
- (5) Report No.: BAA33-131029-D01


Test ambient

1m³

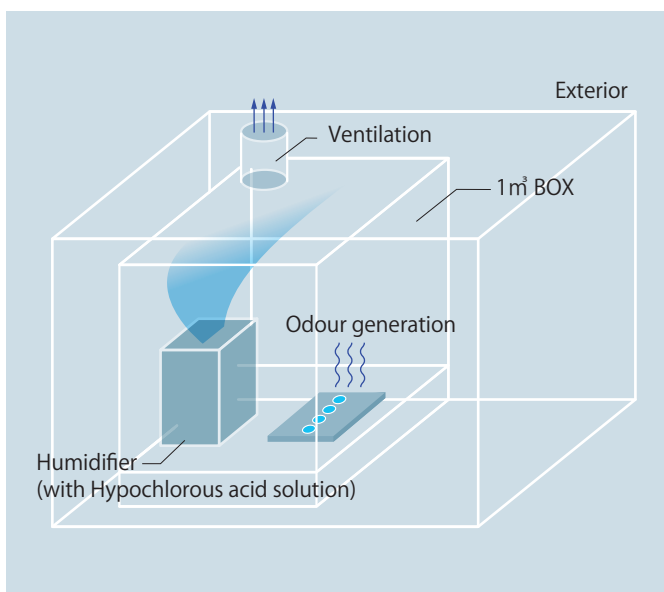

Test result

Skatole

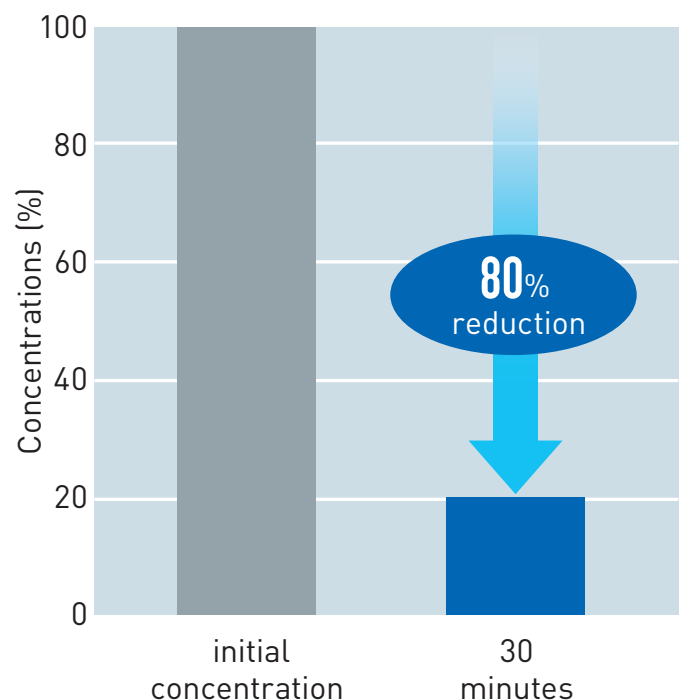

管理番号 BAA33-131029-D01

パナソニックエコシステムズ株式会社
IAQビジネスユニット
空質家電ディビジョン
技術グループ 空清チーム
今 参事 様

結果報告書

件名:空間清浄機の脱臭性能評価試験(1m³チャンバー)

2013年11月26日

パナソニック株式会社 解析センター
信頼性サポートグループ 信頼性解析チーム

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

TEL 06-6906-0163

FAX 06-6906-3732

