


ziaino® inhibits activity of airborne *Escherichia coli* phage by over 99% in 7 minutes

Test outline

- (1) Testing organisation: Kitasato Research Center for Environmental Science
- (2) Test subject: Airborne *Escherichia coli* phage ϕ x174
- (3) Test volume: Approx. 25m³ laboratory (2.7m×3.8m×2.4m)
- (4) Test result: Inhibited over over 99% in 7 minutes
- (5) Report No.: Kitaseihatsu 2019-0215


Test ambient

Approx. 25m³

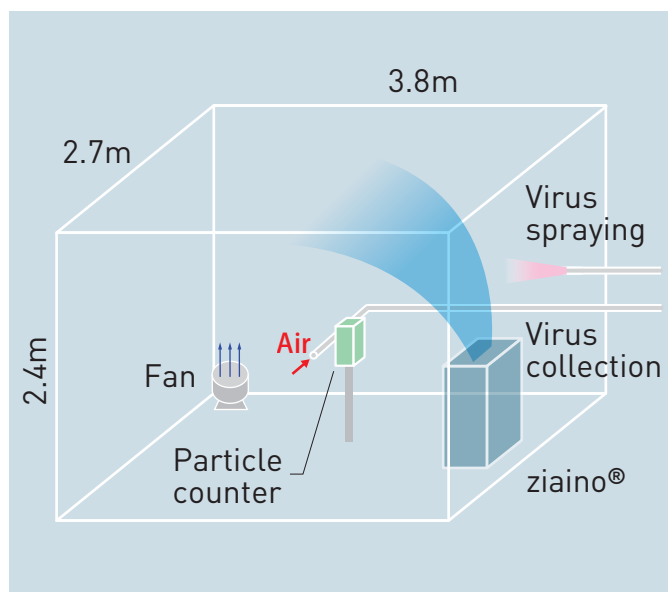

Test result

Bacteriophage

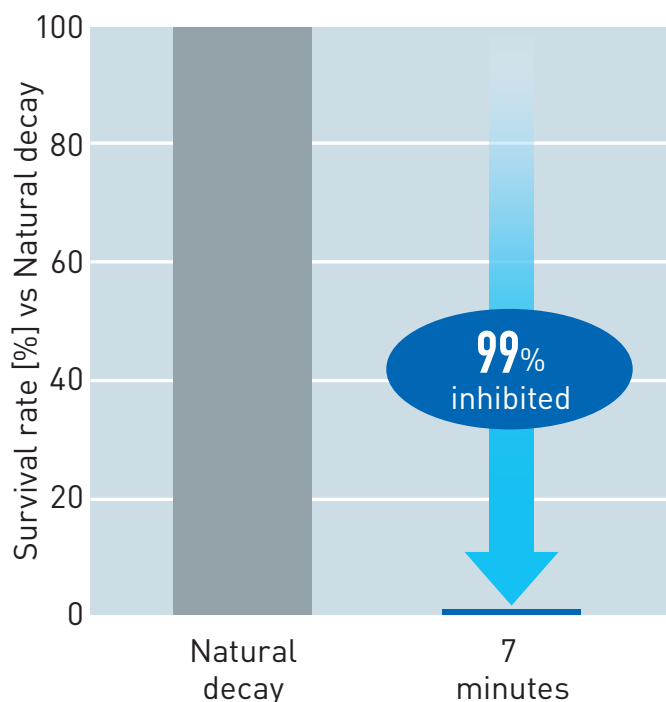

パナソニックエコシステムズ株式会社 殿

試 験 報 告 書

業務用空間除菌脱臭機による浮遊ウイルスの抑制試験
(25 m³ 空間)

北生発 2019_0215 号
2019 年 9 月 24 日

神奈川県相模原市南区北里 1 丁目 15 番 1 号
一般財団法人 北里環境科学センター
理 事 長 山 田 陽 城

試験内容を公表する際は、結果の表記等について専門的な立場から確認させていただいております。

なお、確認目的と申込様式は、ホームページに収載しております。

(http://www.kitasato-e.or.jp/?page_id=87)